




**MANUALE**

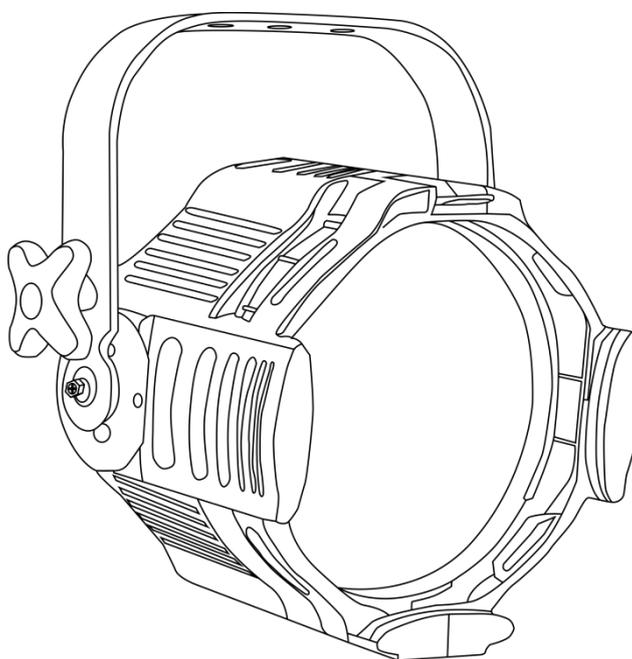

**ITALIANO**

**Studio Beam 575**

**V2**

**Codice di ordine: 30657/30658**

## Sommario

---

<b>Avvertenza</b> .....	2
Istruzioni di sicurezza .....	2
Specifiche di funzionamento .....	4
Installazione.....	4
Collegamento alla corrente.....	5
Procedura di reso .....	6
Reclami.....	6
<b>Descrizione del dispositivo</b> .....	7
Accessori opzionali .....	7
Panoramica .....	7
Alloggiamento lampada .....	8
Lato.....	8
<b>Installazione</b> .....	8
Installazione della lampada .....	9
<b>Configurazione e funzionamento</b> .....	10
Clip di serraggio del portagelatina .....	10
Obiettivi forniti in dotazione .....	10
Sostituzione degli obiettivi .....	11
Rimozione dell'obiettivo .....	11
<b>Manutenzione</b> .....	11
Sostituzione della lampada .....	12
Pulizia degli obiettivi in vetro VNSP, NSP, MFL e WFL.....	12
<b>Guida alla risoluzione dei problemi</b> .....	12
Assenza di luce.....	12
<b>Specifiche tecniche del prodotto</b> .....	13
<b>Dimensioni</b> .....	14

## Avvertenza



**Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!**





### Istruzioni per il disimballaggio

Al momento della ricezione del prodotto, aprire con delicatezza la confezione e verificarne i contenuti al fine di accertarsi che tutte le componenti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Nel caso in cui alcune componenti risultino danneggiate in seguito al trasporto o ancora nel caso in cui la confezione riporti segni di trattamento non corretto invitiamo a comunicarlo immediatamente al rivenditore e a conservare i materiali dell'imballaggio. Mettere da parte lo scatolone e i materiali dell'imballaggio. Nel caso in cui un dispositivo debba essere reso alla fabbrica, è importante che lo stesso venga restituito nella propria confezione e con l'imballaggio originale.

### La confezione contiene:

- Showtec Studio Beam 575 con cavo di alimentazione da 0,9 m
- 1x portagelatina
- 4 obiettivi: VNSP/NSP/MFL/WFL
- Manuale dell'utente



### ATTENZIONE!

**Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!  
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!**



### Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nel processo di installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo deve:

- essere qualificata
- attenersi alle istruzioni del presente manuale



**ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.  
Le tensioni pericolose possono provocare  
pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!**



Prima di avviare la configurazione iniziale, verificare che non vi siano danni causati dal trasporto. Qualora si siano verificati danni in fase di trasporto, rivolgersi al rivenditore e non usare il dispositivo.

Al fine di mantenere condizioni perfette e di garantire un funzionamento sicuro, l'utente dovrà assolutamente attenersi alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti indicati nel presente manuale.

Ci teniamo a sottolineare che i danni causati dalle modifiche apportate manualmente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.

Questo dispositivo non contiene componenti riutilizzabili dall'utente. Per gli interventi di manutenzione invitiamo a rivolgersi unicamente a personale qualificato.

**IMPORTANTE:**

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.

- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di corrente prestando particolare attenzione!
- Non rimuovere mai etichette informative o etichette di avvertenza dall'unità.
- Non usare mai nessun tipo di oggetto per coprire il contatto di terra.
- Non sollevare mai il dispositivo tenendolo per la testa del proiettore, dato che ciò potrebbe comprometterne il comparto meccanico. Tenere sempre il dispositivo per le maniglie di trasporto.
- Non posizionare mai nessun tipo di materiale sopra alla lente.
- Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa.
- Non lasciare mai i cavi allentati.
- Non inserire oggetti nelle prese di ventilazione.
- Non accendere e spegnere il dispositivo in rapida sequenza; ciò potrebbe ridurne la durata di vita.
- Mentre il dispositivo è in funzione, non toccare l'alloggiamento a mani nude. Lasciar raffreddare il dispositivo per almeno 5 minuti prima di spostarlo.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione elevata in fase di installazione o utilizzo del dispositivo.
- Servirsi del faro unicamente dopo aver verificato che l'alloggiamento sia saldamente chiuso e che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Usare il dispositivo solo dopo aver acquisito familiarità con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non posizionare il dispositivo vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Tenere sempre chiuso l'alloggiamento in fase di funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità al fine di garantirne la corretta ventilazione.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando il dispositivo non è in uso o prima di procedere alle operazioni di pulizia! Afferrare il cavo di alimentazione solo dalla presa. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Verificare che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Verificare che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga mai strozzato o danneggiato. Verificare, a cadenze periodiche, il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Qualora la lente sia palesemente danneggiata, dovrà essere sostituita al fine di evitare il degrado delle funzioni, a causa di crepe o graffi in profondità.
- Nel caso in cui il dispositivo cada o venga urtato, scollegare immediatamente l'alimentazione. Rivolgersi a un tecnico qualificato per richiedere un'ispezione di sicurezza prima di continuare a usare il dispositivo.
- Nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a grandi fluttuazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), attendere prima di accenderlo. L'aumento dell'acqua di condensa potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare spento il dispositivo fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Nel caso in cui il dispositivo Showtec non funzioni correttamente, smettere immediatamente di usarlo. Imballare l'unità in modo sicuro (di preferenza con l'imballaggio originale), e farla pervenire al proprio rivenditore Showtec per un intervento di assistenza.
- Il dispositivo va usato unicamente da persone adulte. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione senza che la stessa sia sorvegliata.
- Non cercare in alcun caso di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- In caso di sostituzione servirsi unicamente di fusibili dello stesso tipo e amperaggio.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e utilizzo del dispositivo Studio Beam 575.
- Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. Sarà quindi necessario collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Durante la fase iniziale di avvio, il dispositivo potrebbe emettere un po' di fumo o un odore poco gradevole. Non si tratta di un'anomalia, e ciò non implica per forza di cose che il dispositivo sia difettoso.
- Le riparazioni, l'assistenza e i collegamenti elettrici sono operazioni che vanno eseguite unicamente da un tecnico qualificato.
- **GARANZIA:** un anno dalla data d'acquisto.



**ATTENZIONE! LESIONI AGLI OCCHI!!!**  
**Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa**  
**(in particolare per le persone affette da epilessia!!!)**



### Specifiche di funzionamento

- Questo dispositivo non è stato progettato per un uso permanente. Delle regolari pause di funzionamento contribuiranno a garantire una lunga durata di vita del dispositivo senza difetti.
- La distanza minima fra l'uscita della luce e la superficie illuminata deve essere superiore a 0,5 metri.
- Per eliminare l'usura e migliorare la durata di vita del dispositivo, nei periodi di non utilizzo consigliamo di scollegare completamente dalla sorgente di alimentazione tramite interruttore, oppure di togliere la spina.
- La temperatura ambiente massima  $t_a = 40\text{ °C}$  non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di  $40\text{ °C}$ .
- Nel caso in cui il dispositivo venga usato in altri modi rispetto a quelli descritti nel presente manuale, potrebbe subire danni invalidando così la garanzia.
- Qualsiasi altro uso potrebbe portare a pericoli quali ad esempio cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

*Rischiare di mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella di altre persone!*

### Installazione


*Consultare le linee guida europee e nazionali relativamente all'installazione, fissaggio su traliccio e altre tematiche a livello di sicurezza.*

*Non cercare di installare il prodotto da soli!*

*Rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato per eseguire l'installazione!*

### Procedura:

- Nel caso in cui il dispositivo Studio Beam venga appeso al soffitto o a delle travi, sarà possibile fare ricorso a tralicci professionali.
- Servirsi di un morsetto per installare il dispositivo Studio Beam, e la relativa staffa di montaggio, al traliccio.
- Il dispositivo Studio Beam non dovrà mai essere fissato in modo lasco.
- L'installazione dovrà sempre essere messa in stato di sicurezza con gli appositi dispositivi, quali ad esempio reti di sicurezza o cavi di sicurezza.
- In fase di installazione, smontaggio o manutenzione del dispositivo Studio Beam, verificare sempre che l'area sottostante sia bloccata. Evitare che delle persone sostino nell'area interessata.

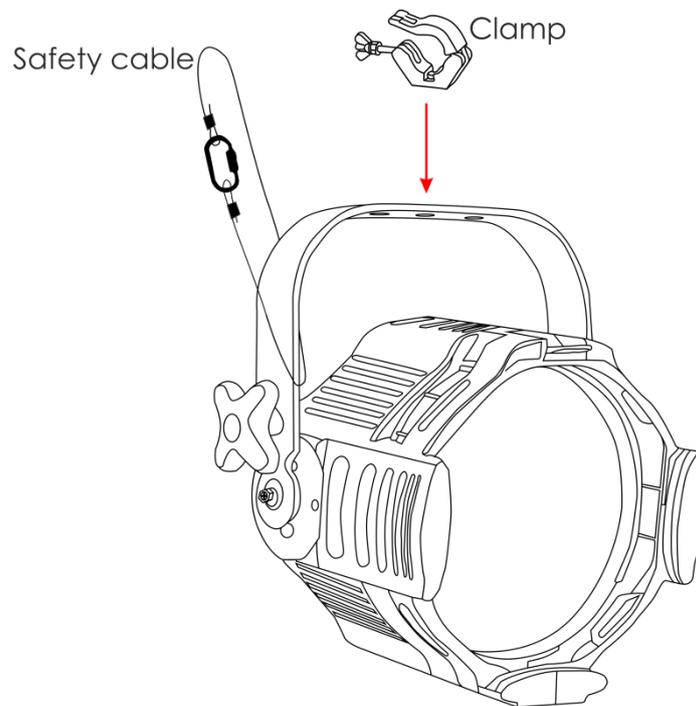

*Un'errata installazione potrebbe provocare gravi lesioni e/o danni a persone e oggetti!*

### Collegamento alla corrente

Collegare il dispositivo alla presa di corrente servendosi del cavo di alimentazione. Controllare sempre che il cavo del colore giusto sia collegato nella presa giusta.

Internazionale	Cavo UE	Cavo Regno Unito	Cavo USA	Terminale
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NEUTRO
⊕	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	PROTEZIONE CON MESSA A TERRA

*Verificare che il dispositivo sia sempre correttamente collegato alla terra!*

*Un'errata installazione potrebbe provocare gravi danni a persone e oggetti!*



### **Procedura di reso**

La merce resa deve essere inviata tramite spedizione prepagata nell'imballaggio originale; non verranno emessi ticket di riferimento.

Sulla confezione deve essere chiaramente indicato un Numero RMA (Return Authorization Number, Numero di Autorizzazione Reso). I prodotti resi senza un numero RMA verranno respinti. Highlite non accetterà i beni resi e non si assume alcuna responsabilità. Contattare telefonicamente Highlite al numero 0031-455667723 o inviare un'e-mail all'indirizzo [aftersales@highlite.com](mailto:aftersales@highlite.com) e richiedere un numero RMA prima di rispedire la merce. Essere pronti a fornire numero di modello, numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Imballare in modo adeguato il dispositivo; eventuali danni derivanti da un imballaggio scadente rientrano fra le responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto (i prodotti). A titolo di suggerimento, un buon imballaggio UPS o una doppia confezione sono sempre dei metodi sicuri da usare.

**Nota: Nel caso in cui vi venga attribuito un numero RMA, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti informazioni su un foglio di carta da inserire all'interno della confezione:**

- 01) Il suo nome.
- 02) Il suo indirizzo.
- 03) Il suo numero di telefono.
- 04) Una breve descrizione dei sintomi.

### **Reclami**

Il cliente ha l'obbligo di verificare i beni ricevuti alla consegna al fine di notare eventuali articoli mancanti e/o difetti visibili o di eseguire questo controllo appena dopo il nostro annuncio del fatto che la merce è a sua disposizione. I danni verificatisi in fase di trasporto sono una responsabilità dello spedizioniiere; sarà quindi necessario segnalare i danni al trasportatore al momento della ricezione della merce.

È responsabilità del cliente notificare e inviare reclami allo spedizioniiere nel caso in cui un dispositivo sia stato danneggiato in fase di spedizione. I danni legati al trasporto ci dovranno essere segnalati entro un giorno dalla ricezione della merce.

Eventuali spedizioni di resi dovranno essere post-pagate in qualsiasi caso. Le spedizioni di reso dovranno essere accompagnate da una lettera che spiega la motivazione del reso. Le spedizioni di reso non-prepagate verranno rifiutate, eccezion fatta nel caso in cui sussistano indicazioni contrarie per iscritto. I reclami nei nostri confronti vanno resi noti per iscritto o tramite fax entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura. Dopo questo periodo di tempo i reclami non verranno più gestiti.

Dopo questo momento, i reclami verranno presi in considerazione unicamente nel caso in cui il cliente abbia rispettato tutte le sezioni dell'accordo, a prescindere dall'accordo da cui deriva l'obbligo.

## Descrizione del dispositivo

### Caratteristiche

Il dispositivo Showtec Studio Beam 575 è un parcan a elevata emissione luminosa.

- Lampada: GKV-600
- Portalampada: G9,5
- Capacità: max 600W
- Tensione in ingresso: 230V, 50Hz
- Cavo di alimentazione, lunghezza: 0,9m
- Porta-gelatina: inclusa
- Alloggiamento: Metallo & plastica con ritardante di fiamma
- Riflettore: Alluminio
- Classificazione IP: IP20
- 4 obiettivi forniti in dotazione: VNSP/NSP/MFL/WFL
- Dimensioni: 260 x 220 x 290 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- Peso: 2,90 kg

### Accessori opzionali

[30696](#) Portagelatina per Studio Beam

[30698](#) Aletta taglialucente per Studio Beam

[80824](#) GKV-600 Osram

[80825](#) GKV-600 GE

[80826](#) GKV-600 GE

### Panoramica

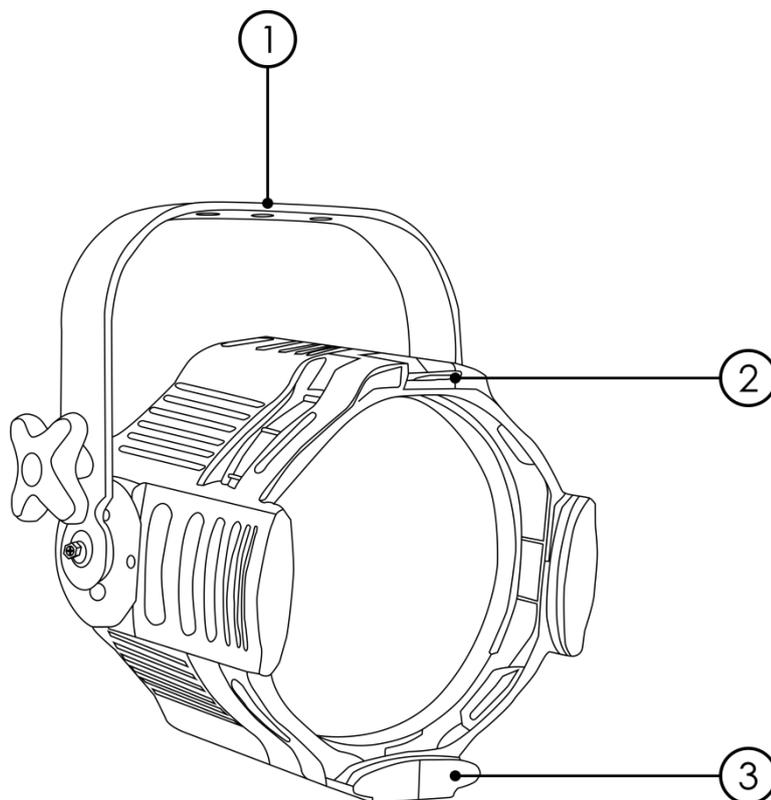


Fig. 01

- 01) Staffa di montaggio con vite per regolare l'inclinazione  
02) Clip di serraggio del portagelatina  
03) Supporto portagelatina

## Alloggiamento lampada

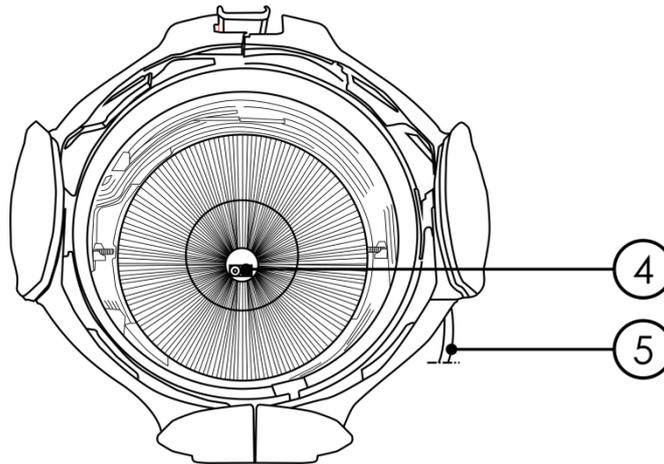


Fig. 02

- 04) Attacco lampada G9,5
- 05) Cavo di alimentazione, lunghezza: 0,9m

## Lato

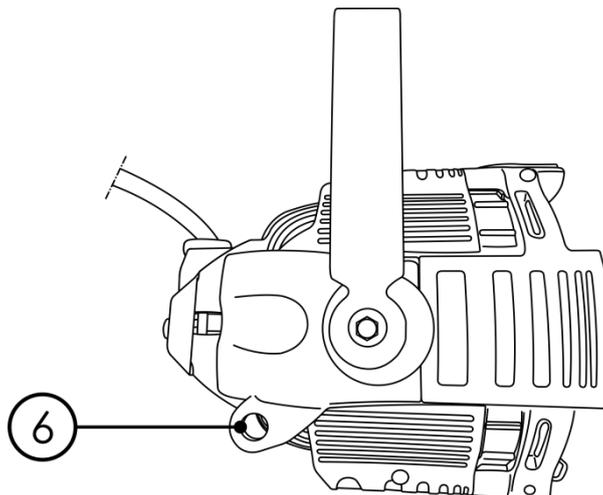


Fig. 03

- 06) Occhiello di sicurezza

## Installazione

Togliere completamente l'imballaggio dal dispositivo Studio Beam 575. Accertarsi di rimuovere tutta la gomma e l'imbottitura di plastica. Collegare tutti i cavi.

**Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.**

**Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.**

**I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.**

## Installazione della lampada

Il dispositivo Showtec Studio Beam 575 si serve di GKV-600 (codice d'ordine [80824/80825/80826](#)) realizzata dai principali produttori. Servirsi unicamente della lampada adeguata alla propria unità.

Si prega di notare che in futuro potrebbero essere offerte versioni del prodotto che si servono di altre lampade. Verificare l'etichetta contenente le specifiche tecniche del prodotto per ulteriori informazioni in merito.

**Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di sostituzione delle lampade.**

Sarà opportuno sostituire la lampada quando è danneggiata o deformata a causa del calore.

**Non installare lampade con un wattaggio più elevato!** Le lampade con un wattaggio superiore generano temperature che il dispositivo non è preparato a sostenere.

**I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.**

### Procedura:

- 01) Scollegare il dispositivo Studio Beam 575 dalla corrente prima di procedere all'installazione della lampada.
- 02) Allentare il bullone godronato e togliere l'alloggiamento della lampada (Fig. 04).
- 03) Estrarre le lampadine dalla confezione e tenerle **per la base**. Leggere le istruzioni della lampada.  
**Non toccare il vetro della lampada.** La presenza di olio sulle mani riduce la durata di vita della lampada. Qualora venga toccato il vetro della lampada, pulirlo con un asciugamano pulito e senza sfilacci, quindi sfregare con alcol.
- 04) Inserire la lampada e fissarla saldamente agli attacchi (Fig. 05).
- 05) Sostituire l'alloggiamento della lampada e serrare il bullone godronato.
- 06) Il dispositivo Studio Beam 575 è ora pronto all'uso.

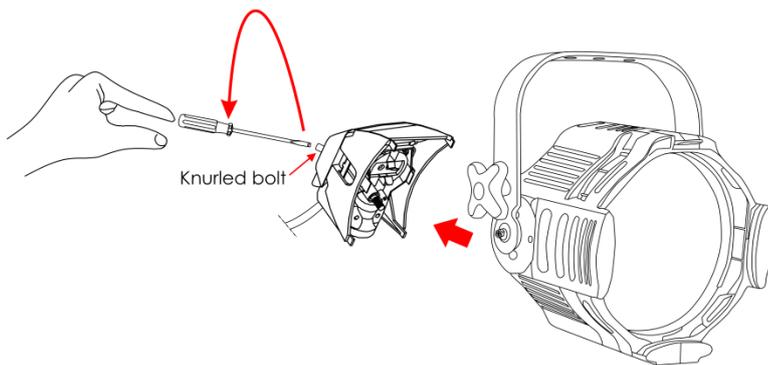


Fig. 04

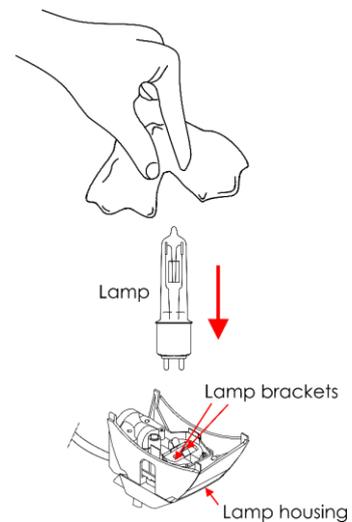


Fig. 05

## Configurazione e funzionamento

Attenersi alle seguenti istruzioni, in linea con la modalità di funzionamento preferita.

Prima di collegare l'unità verificare sempre che la sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione indicata nelle specifiche tecniche del prodotto. Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.

I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.

### Clip di serraggio del portagelatina

- 01) Rilasciare il clip di serraggio spingendolo di lato. Il clip si aprirà.
- 02) Inserire il portagelatina nella staffa.
- 03) Premere il clip di fissaggio verso il basso per bloccare e fissare in posizione il portagelatina.
- 04) **Verificare che il portagelatina sia bloccato in posizione con il clip di serraggio prima di sospendere il dispositivo Studio Beam.**

Retaining clip in  
the locked position



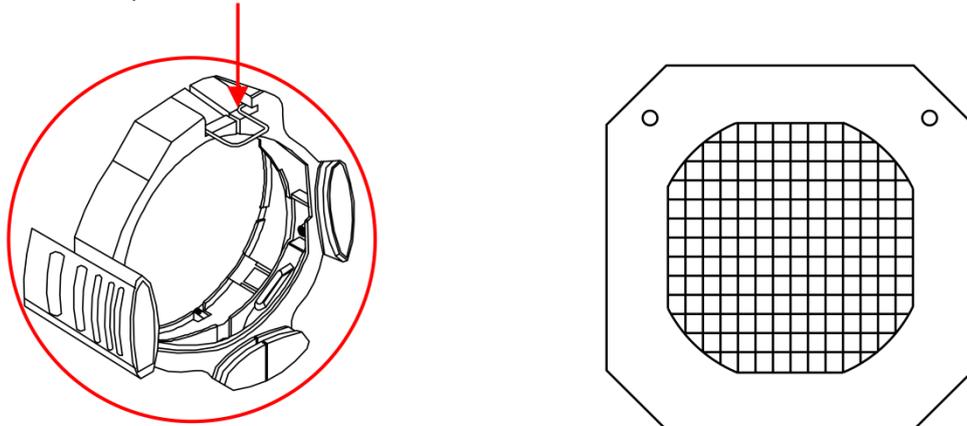


Fig. 06


### Obiettivi forniti in dotazione




Very narrow spot  
Clear glass  
15° round-shaped beam



Narrow spot  
Stipple glass  
19° round-shaped beam



Medium flood  
Fewer facets, 6 x 22 mm  
21° x 34° oblong-shaped beam



Wide flood  
More facets, 6 x 12 mm  
30° x 51° oblong-shaped beam

Fig. 07

## Sostituzione degli obiettivi

- 01) Collocare il dispositivo con la parte anteriore rivolta verso di voi. Inclinare leggermente il dispositivo.
- 02) Posizionare l'anello girevole dell'obiettivo in modo tale che il clip-molla si trovi sulla parte superiore dell'unità.
- 03) Tenere l'obiettivo dall'estremità, di modo che il lato convesso sia rivolto verso la parte posteriore del dispositivo (Fig. 08).
- 04) Far scorrere l'obiettivo dietro al clip molla dell'obiettivo (Fig. 08) e collocarle la base dietro alle alette (Fig. 09) sulla parte inferiore dell'anello girevole.
- 05) Spingere delicatamente l'obiettivo fino a che non è posizionato correttamente.

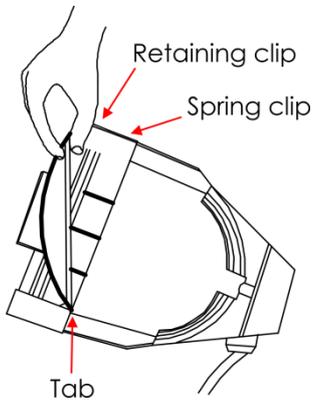


Fig. 08

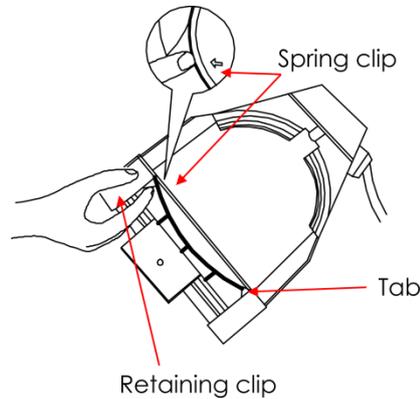


Fig. 09

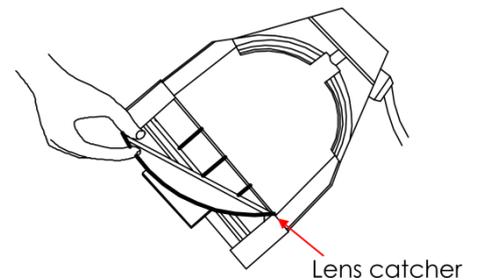


Fig. 10

## Rimozione dell'obiettivo



**Gli obiettivi CDM si surriscaldano mentre il dispositivo è in funzione. Lasciare sempre che il dispositivo si raffreddi prima di togliere un obiettivo.**



- 01) Mettere il dispositivo su una superficie in piano.
- 02) Posizionare l'anello di rotazione dell'obiettivo in modo tale che il clip a molla si trovi sulla parte superiore dell'unità.
- 03) Inclinare la parte anteriore del dispositivo di almeno 45°.
- 04) Premere il clip a molla per rilasciare l'obiettivo (Fig. 09).
- 05) Far scorrere la lente in avanti e appoggiarla sui ganci dell'obiettivo (Fig. 10).
- 06) Togliere con attenzione l'obiettivo.

## Manutenzione

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da un esperto ogni quattro anni nel contesto di una verifica di accettazione.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da una persona qualificata una volta l'anno.

Durante l'ispezione sarà necessario prendere in considerazione i seguenti punti:

- 01) Tutte le viti usate per l'installazione del dispositivo o di componenti dello stesso devono essere saldamente fissate e non devono essere corrose.
- 02) Non vi devono essere deformazioni sugli alloggiamenti, sugli elementi di fissaggio e sui punti di installazione.
- 03) Le componenti a movimento meccanico quali ad esempio assi, occhielli e altro, non devono recare segni di usura.
- 04) I cavi di alimentazione elettrica non devono recare segni di danni o usura meccanica.

Il dispositivo Studio Beam 575 richiede una manutenzione pressoché nulla. L'unità va comunque tenuta pulita.

In caso contrario, l'emissione luminosa del faro potrebbe subire una diminuzione significativa. Scollegare l'alimentazione, quindi pulirla con un panno inumidito. Non immergere in liquidi. Pulire la lente con un detergente per vetri e un panno morbido. Non usare alcol o solventi.

La lente anteriore richiede una pulizia settimanale, dato che il liquido usato per la produzione del fumo da spettacolo tende a formare residui, riducendo così la resa luminosa molto rapidamente.

### Sostituzione della lampada

- 01) Scollegare l'alimentazione principale. Lasciar raffreddare il faro per almeno 15 minuti prima di spostarlo e sostituire la lampada.
- 02) Leggere le istruzioni della lampada.
- 03) Attenersi alle istruzioni per l'installazione di una nuova lampada, pagina 9.

### Pulizia degli obiettivi in vetro VNSP, NSP, MFL e WFL

- 01) Collocare il dispositivo con la parte anteriore rivolta verso di voi. Inclinare leggermente il dispositivo (Fig. 09).
- 02) Posizionare l'anello girevole dell'obiettivo in modo tale che il clip-molla si trovi sulla parte superiore dell'unità.
- 03) Tenere l'obiettivo dall'estremità, in modo che il lato convesso sia rivolto verso la parte posteriore del dispositivo (Fig. 08).
- 04) Immergere un panno pulito e senza filacci in aceto o ammoniacca per uso domestico. Sarà possibile usare anche acqua, ma resteranno delle macchie che possono essere rimosse lucidando delicatamente l'obiettivo con un panno pulito e asciutto.
- 05) Iniziando dal centro, pulire l'obiettivo con delicatezza.
- 06) Spingere delicatamente l'obiettivo fino a che non è posizionato correttamente.

## Guida alla risoluzione dei problemi

### Assenza di luce

Questa guida alla risoluzione dei problemi è stata pensata per risolvere problemi semplici. Nel caso in cui si verifichi un problema, attenersi ai seguenti passaggi della seguente procedura in ordine fino a che non si trova una soluzione. Una volta che il dispositivo funziona correttamente, non eseguire nessuno dei seguenti passaggi.

Nel caso in cui il faro non funzioni correttamente, rivolgersi a un tecnico per eseguire un intervento.

Ipotizzare due potenziali aree di problema: alimentazione o fusibile.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a una presa di corrente adeguata.
- 02) La lampada. Sostituire la lampada vecchia con una nuova, con le stesse specifiche tecniche. Rimandiamo a pagina 12 per la sostituzione della lampada.
- 03) Nel caso tutto sembri essere in regola, collegare nuovamente l'unità alla presa di corrente.
- 04) Nel caso in cui non sia possibile determinare la causa del problema, non aprire il dispositivo Studio Beam 575; questa operazione potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
- 05) Rendere il dispositivo al proprio rivenditore Showtec.

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa (Possibili cause)</b>	<b>Soluzione</b>
Uno o più fari non funzionano per niente	Il dispositivo non riceve alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificare che l'alimentazione sia attivata e che i cavi siano collegati.</li> </ul>
Assenza di luce oppure la lampada si spegne a intermittenza	Il dispositivo è troppo caldo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lasciar raffreddare il dispositivo</li> <li>● Alzare l'aria condizionata</li> </ul>
	Lampada danneggiata	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scollegare il dispositivo e sostituire la lampada</li> </ul>
	Le impostazioni dell'alimentazione non corrispondono alla tensione e alla frequenza CA locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scollegare il faro. Verificare le impostazioni e correggere ove necessario</li> </ul>

## Specifiche tecniche del prodotto

Modello:	Showtec Studio Beam 575
Tensione in ingresso:	230V, 50Hz
Capacità:	Max 600W
Lampada:	GKV-600
Porta lampada:	G9,5
Alloggiamento:	Metallo & plastica con ritardante di fiamma
Riflettore:	Alluminio
Classificazione IP:	IP20
Porta-gelatina:	Inclusa
4 obiettivi forniti in dotazione:	VNSP/NSP/MFL/WFL
Dimensioni:	260 x 220 x 290 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
Peso:	2,90 kg
<b>Lampada</b>	
<a href="#">80824</a> - GKV-600 Osram*	
<a href="#">80825</a> - GKV-600 GE*	
<a href="#">80826</a> - GKV-600 GE*	
Temperatura ambiente massima $t_a$ :	40°C
Temperatura massima dell'alloggiamento $t_B$ :	80°C
<b>Distanza minima:</b>	
Distanza minima da superfici infiammabili:	0.5 m
Distanza minima rispetto a un oggetto illuminato:	1 m

\*: Potrebbero essere prodotte versioni per altre lampade. Verificare l'etichetta contenente le specifiche tecniche sul proprio prodotto.



Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.



Sito web: [www.Showtec.info](http://www.Showtec.info)

E-mail: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)

## Dimensioni

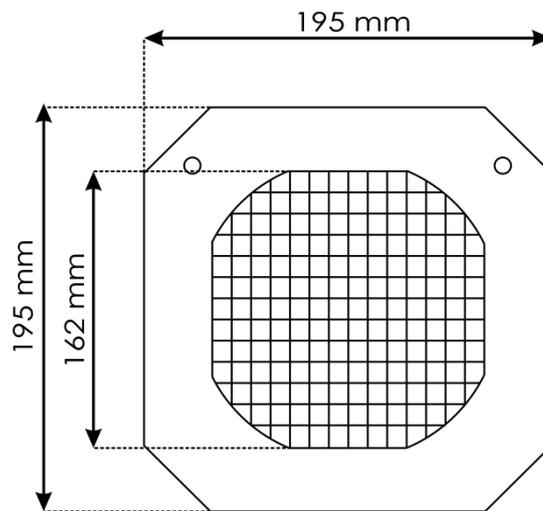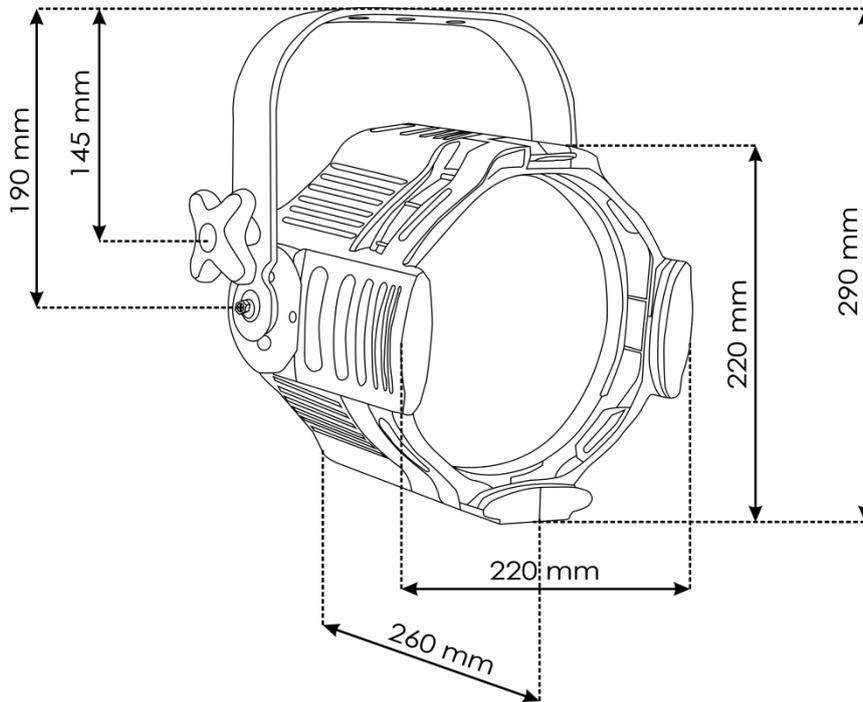



©2019 Showtec